

CENOVÁ PONUKA

NA ÚDRŽBU KLIMATIZÁCIE A VZDUCHOTECHNIKY

Údržba KLIMATIZÁCIE obsahuje nasledovné činnosti:

VNÚTORNÁ A VONKAJŠIA JEDNOTKA

Vyčistenie obvodového plášťa vnútornej a vonkajšej jednotky
Vyčistenie telesa výparníka, filtra + dezinfikácia
Kontrola a vyčistenie potrubia pre odvod kondenzátu
Kontrola uloženia a hlučnosti ventilátora vnútornej jednotky
Vyčistenie lamiel chladiča kondenzačnej jednotky
Kontrola stupňa zanesenia lopatiek ventilátora kondenzačnej jednotky a vyčistenie
Kontrola náplne chladiaceho média
Kontrola dotiahnutia skrutiek, spojov, elektrických svoriek pripojenia
Kontrola stavu uchytenia jednotky a kompresora k základovej doske
Kontrola ovládania a celkovej funkčnosti
Kontrola prevádzkových tlakov na sacom / výtlačnom potrubí v bar
Meranie teploty vyfukovaného vzduchu / vonkajšia teplota v °C
Kontrola úniku F-plynov v zmysle ES č.517/2014/EU

Cena za **1 VNÚTORNÚ** klimatizáciu nástennú, kazetovú, kanálovú s výkonom od 2,0 kW, 3,5kW, 4,2kW, 5,0kW, 7,0 kW


25,00 €

Cena za **1 VONKAJŠIU KONDENZAČNÚ** jednotku mono a multi do 5 vnútorných jednotiek

30,00 €

Cena za **1 VONKAJŠIU KONDENZAČNÚ** jednotku - **CENTRÁLNU**

65,00 €

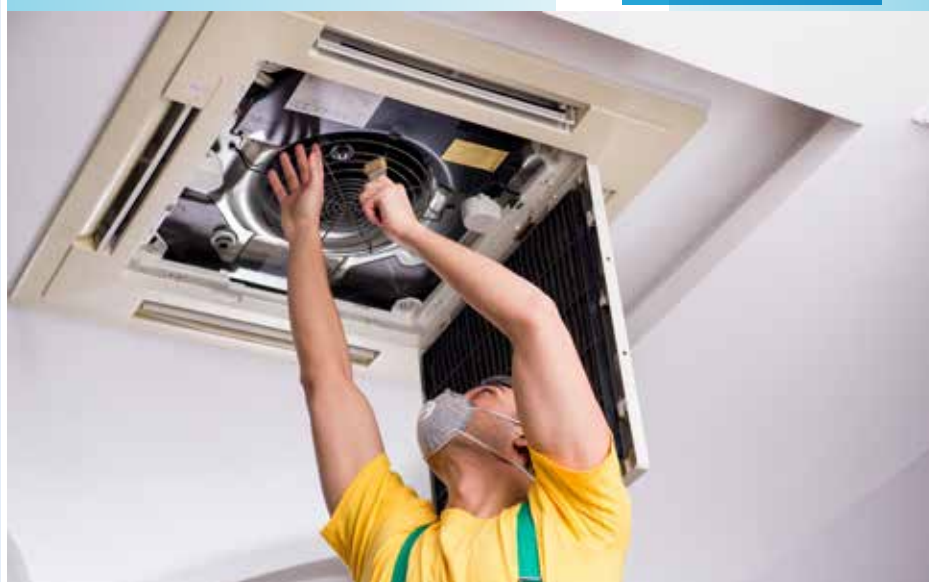

PROFESIONÁLNE SLUŽBY V OBLASTI CHLADENIA A VZDUCHOTECHNIKY POSKYTUJEME UŽ 20 ROKOV!

Je dobré mať silného partnera, ktorý rozumie vašim zariadeniam a na ktorého sa môžete spoľahnúť za každých okolností.

Údržba VZDUCHOTECHNIKY obsahuje nasledovné činnosti:

Vybavenie zariadenia

Kontrola a vyčistenie zariadení
Kontrola a vyčistenie resp. výmena filtrov
Ručná skúška voľného chodu ventilátora
Kontrola klinových remeňov, dotiahnutie
Kontrola činnosti klapiek a servopohonov
Kontrola opotrebenia ložísk ventilátora a premazanie
Utiahnutie el svoriek
Dotiahnutie všetkých spojov
Kontrola funkčnosti ovládacích prvkov

Cena za údržbu
VZDUCHOTECHNICKEJ JEDNOTKY

165,00 €



Dezinfekcia vzduchotechnických zariadení

Prachové sedimenty sú častým dôvodom pre tvorbu baktérií, plesní a nežiadúcich prvkov, ktoré sa uvoľňujú a sú privádzané spolu so vzduchom do vetraných častí budovy. Týmto spôsobom sa ľahko rozšíria do všetkých vetraných miestností a môžu vyvolať rôzne alergické reakcie a ochorenia.

Znečistené, alebo silne znečistené filtre sú tiež ideálnym prostredím pre tvorbu všetkých nežiadúcich prvkov, ktoré ľahko kontaminujú vetrané časti budovy.



Čistenie a dezinfekcia vzduchotechnických rozvodov

Cena uvedená v cenovej ponuke obsahuje nasledovné pracovné úkony:

Bezplatná obhliadka a vypracovanie cenovej ponuky.

Odoberanie vzoriek odberovým materiálom pred začatím a po ukončení všetkých servisných činností.

Použitie špeciálneho prístrojového vybavenia na odstraňovanie nánosov prostredníctvom technológie Lifa Air a Lifa Wacum, Virus Killer a O3.

Vyhotovenie video a foto dokumentácie s celým procesom čistenia a dezinfekcie vzduchotechnických rozvodov.

Protokolárne odovzdanie diela s certifikátom potvrdzujúcim zdravotnú nezávadnosť.

Cena za bežný meter - **25,00 €**

Znečistené ventilačné potrubie vytvára veľké riziko vzniku požiaru!

Niektoré prachové alebo tukové usadeniny sa môžu veľmi ľahko vznietiť a požiar sa môže potrubím veľmi rýchlo rozšíriť. Aj preto je vždy veľmi dôležité robiť pravidelnú inšpekciu, čistenie a dezinfekciu ventilačných systémov a klimatizačných zariadení.

Cenovú ponuku vyhotovil:
Július Vörös

Ceny sú uvedené bez DPH!